


No	Réf	Qté	Désignation	Description
1	127884	1	Corps HP Mikron 2 HP marqué	Mikron Body 2 HP with S/N marking
2	127583	1	Ecrou Chambre humide	Wet Chamber Body
3	127878	1	Rondelle HP Mikron Lady noir marquée	Mikron Lady Black Wet chamber washer w/ marking
4	127566	1	Ecrou réglage MP	IP Adjusting screw
5	129120	1	Bouchon Barillet	Plug
6	127876	1	Protecteur Corps HP Mikron avec 2 HP	Mikron body protector w/ 2 HP outlets
7	124624	1	Clapet HP	HP seat
8	127585	1	Siège	Crown
9	127564	1	Aiguille Kronos	Kronos Pin
10	127563	1	Poussoir Kronos	Kronos Pin support
11	119159	1	Diaphragme	Diaphragm
12	127567	1	Ressort MP	IP spring
13	127565	1	Embase Ressort MP	Spring Pad
14	127568	1	Rondelle	Washer
15	124704	1	JT 1.9x7.2 EPDM 80ShA	OR 1.9x7.2 EPDM 80ShA
16	119129	1	Bague Anti Extrusion 1,35 x 3,56 NITRILE 90ShA	Anti Extrusion Washer 1,35 x 3,56 NITRILE 90ShA
17	124612	1	JT 1.78x2.9 EPDM 90ShA	OR 1.78x2.9 EPDM 90ShA
18	213714	1	JT 2x11 EPDM 80shA	OR 2x11 EPDM 80shA
19	129151	1	Filtre	Filter
20	124703	4	Bague	O-ring
21	122237	2	bouchon HP 7/16"	7/16" HP plug
22	124701	2	Joint torique 1.78x8.74	O-ring 1.78x8.74
23	122233	3	Bouchon MP 3/8"	3/8" IP plug
24	122244	1	Ressort	Spring
25	127807	1	Etrier 7/16"	Yoke 7/16"
26	127808	1	Siège étrier Mikron	Mikron Inlet fitting
27	127805	1	Vis etrier 7/16"	7/16" Yoke screw
28	124555	1	Bouchon d'etrier	Dust cap

Les composants en italiques/gras sont inclus dans le kit d'entretien
All items in bold italics are to be replaced when servicing

Ce plan est la propriété d'Aqualung. Il ne doit être ni copié ni diffusé sans autorisation écrite d'Aqualung.
 This drawing is confidential. It shall not be copied or disclosed without the written consent of Aqualung.

Kit d'entretien 1er étage Mikron / Mikron 1st stage maintenance kit : 127862
Kit d'entretien détenteur Mikron / Mikron regulator maintenance kit : 127864

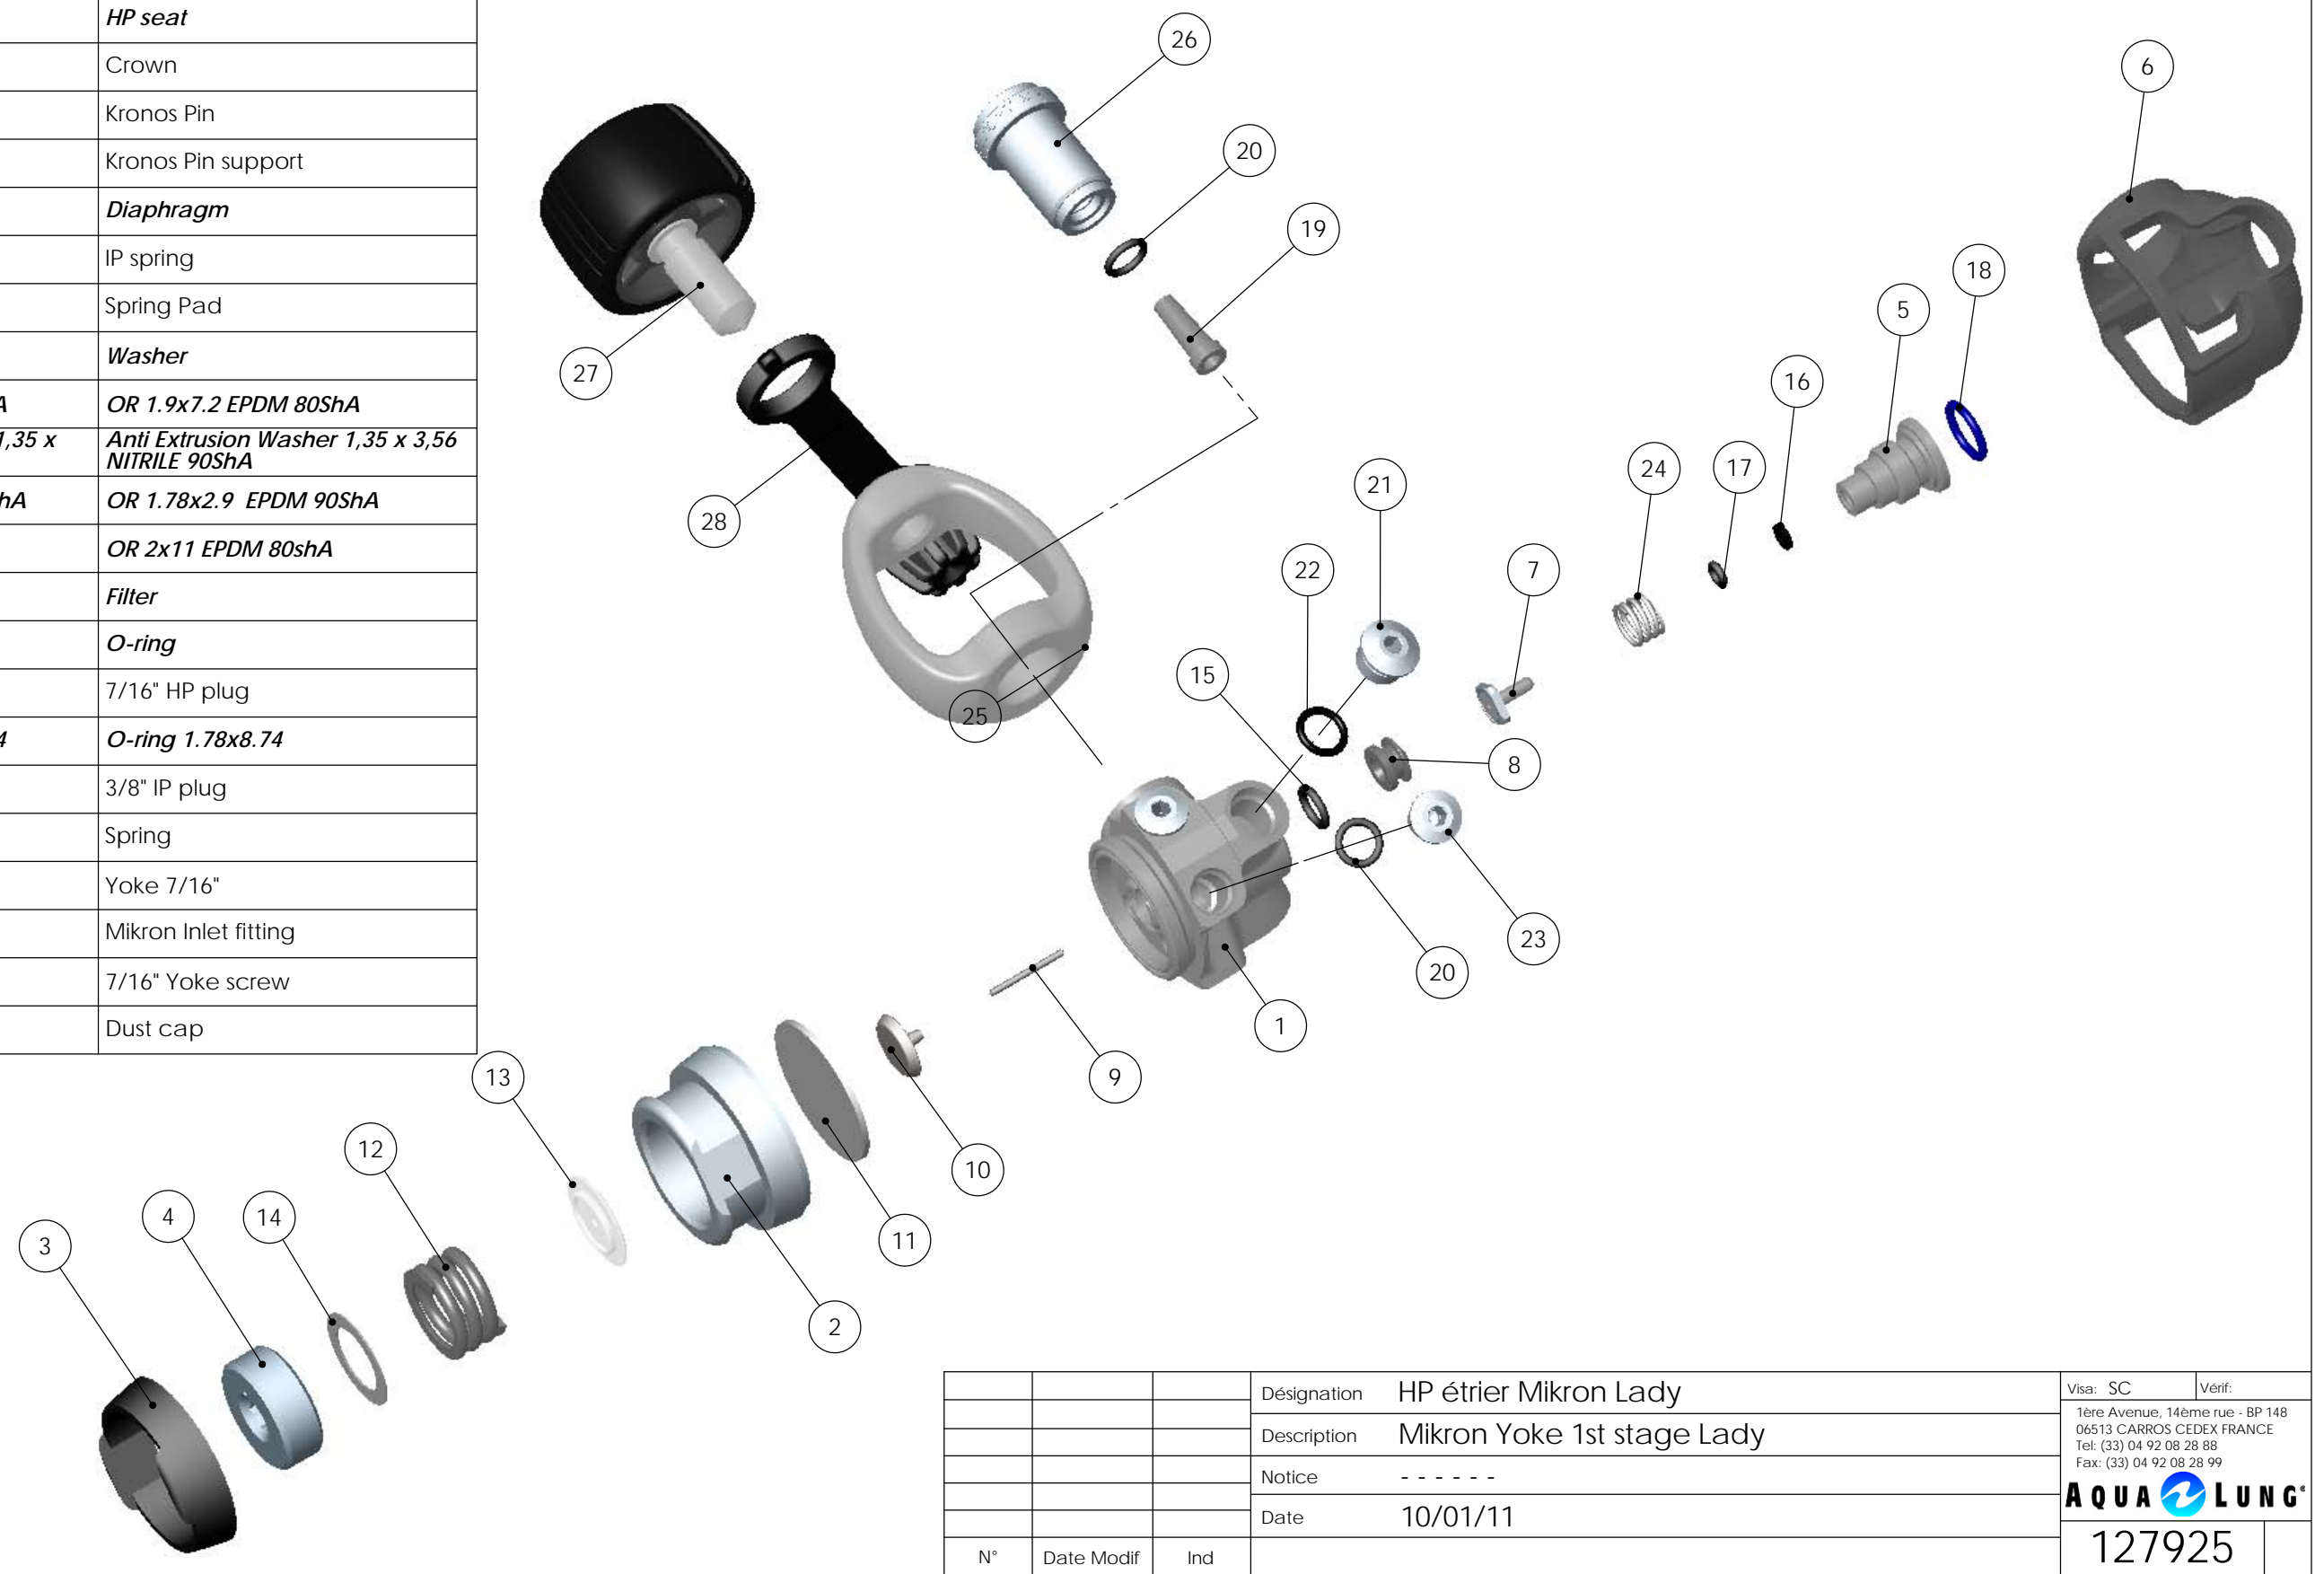

			Désignation	HP étrier Mikron Lady	Visa: SC	Verif:
			Description	Mikron Yoke 1st stage Lady	1ère Avenue, 14ème rue - BP 148 06513 CARROS CEDEX FRANCE Tel: (33) 04 92 08 28 88 Fax: (33) 04 92 08 28 99	
			Notice	-----	AQUALUNG	
			Date	10/01/11		
N°	Date Modif	Ind			127925	